



CORTE A-A'




CORTE B-B'


Mesa Retrátil

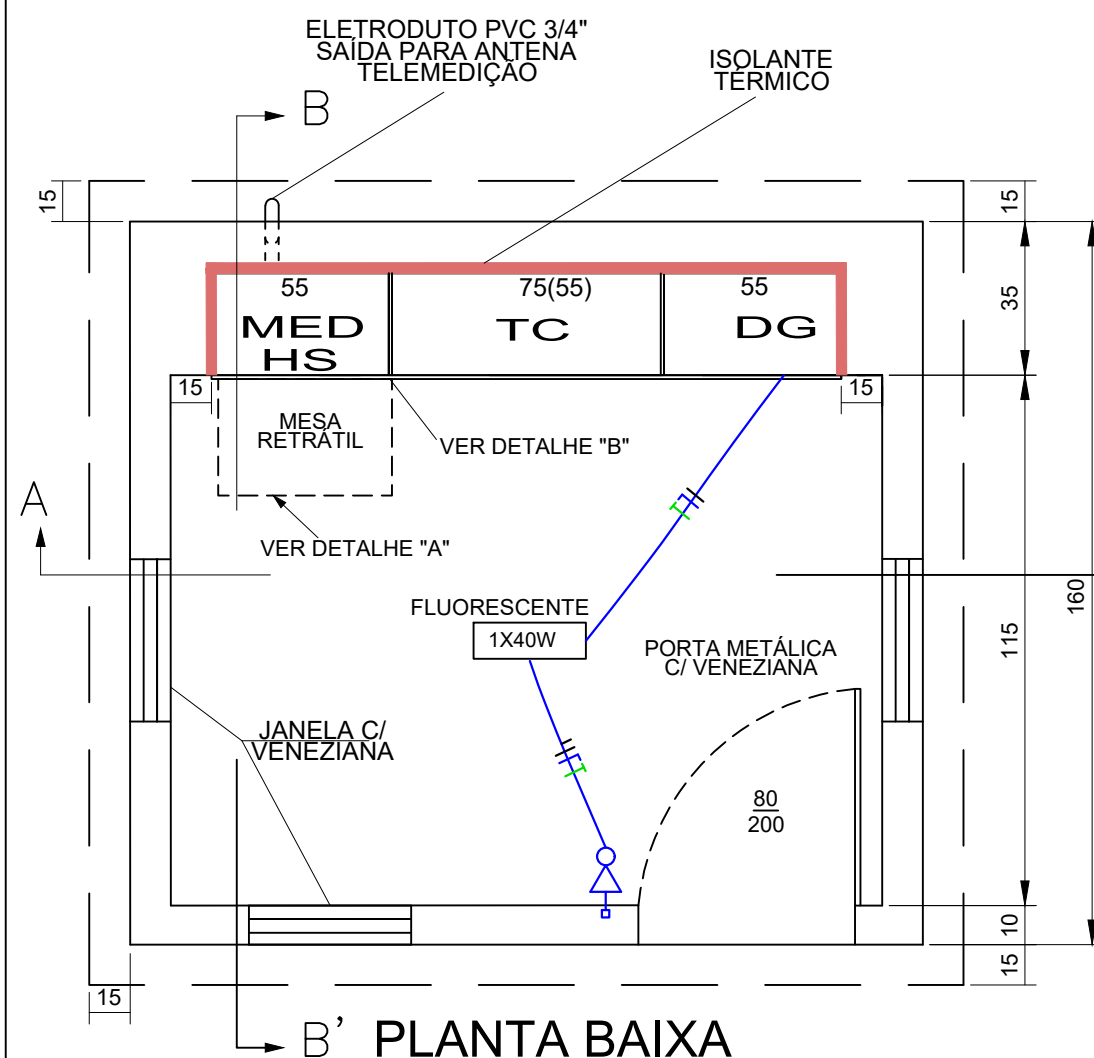

PLANTA BAIXA



DETALHE "A"



DETALHE "B"



NOTAS

- 1 - A placa de advertência deverá ser polimérica ou metálica com tratamento à prova de corrosão, com fundo amarelo e caracteres pretos, apresentando os dizeres: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO".
- 2 - Deverá ser fixada na porta da subestação e nas telas de proteção (se tiver).
- 3 - Dimensões (Largura x Altura)
Da placa: 280x180mm
Das letras: 35x25mm = PERIGO DE MORTE
20X20MM = BAIXA TENSÃO
- 4 - As Dimensões indicadas são os valores mínimos exigidos em "mm".

Obra/Cliente			
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL			
Projeto		Endereço	
Projeto Elétrico		Linha Picolli, rural - Santiago do Sul-SC	
Responsável Técnico:		Desenho:	
Eider Balena		Eider Balena	
Assunto		Data:	Revisão:
Planta Baixa- cabine de medição		04/2022	00
Corte A-A		Escala	Prancha
Corte B-B		SEM ESCALA	5A
Ass. Resp. Técnico			
Ass. Cliente			