



### DETALHE BANHEIRO

1 : 50

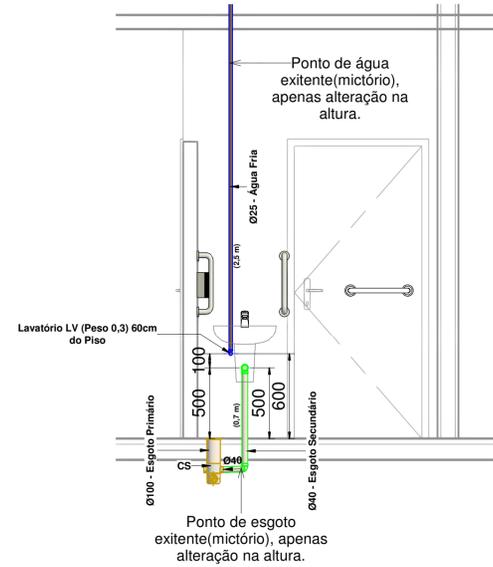

### VISTA 01

1 : 25

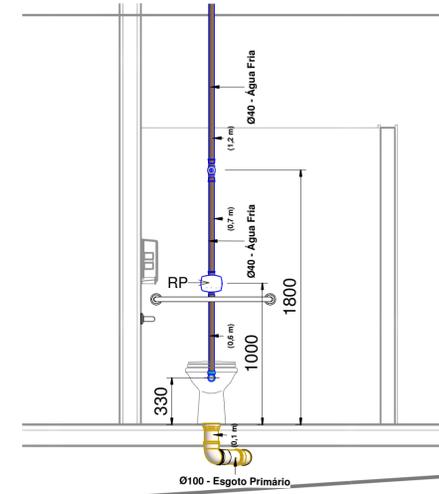

### VISTA 02

1 : 25

### LEGENDA:


- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- -TUBULAÇÃO PVC MARRROM - ÁGUA FRIA
- TQ-nm  
Øxx -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO  
nm: número da coluna  
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-nm  
Øxx -COLUNA DE VENTILAÇÃO  
nm: número da coluna  
xx: diâmetro nominal da coluna
- TG-nm  
Øxx -TUBO DE QUEDA DE GORDURA  
nm: número da coluna  
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-nm  
Øxx -COLUNA DE ÁGUA FRIA  
nm: número da coluna  
xx: diâmetro nominal da coluna
- XX - POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

### ABREVIACÕES:

- BS - BACIA SANITÁRIA
- LV - LAVATÓRIO
- CH - CHUVEIRO
- TI - TANCLE
- MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
- DU - DUCHA HIGIÊNICA
- CS - CAIXA SIFONADA
- RS - RALO SECO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
- HD - HIDRÔMETRO
- RES - RESERVATÓRIO


### NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
-2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;  
-1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
- 3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- 4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- 5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
- 6 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRA
- 7 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO

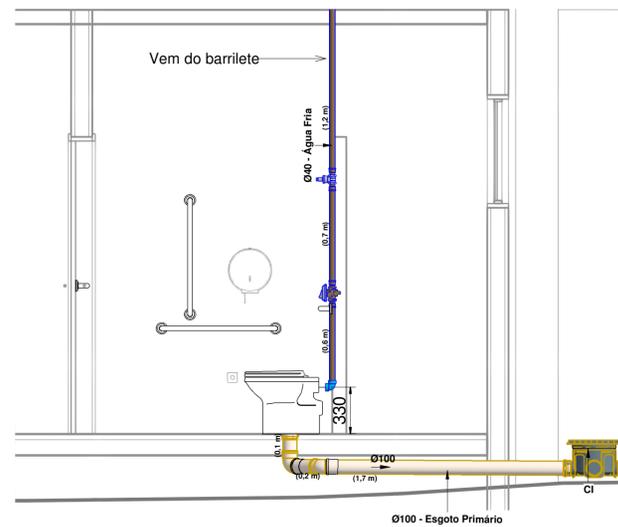


### VISTA 03

1 : 25

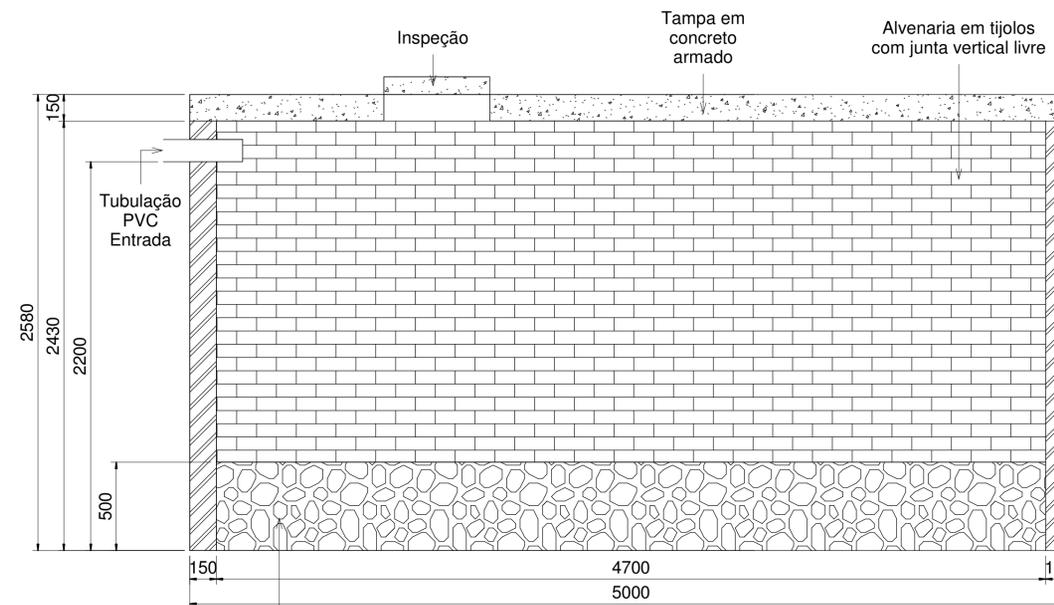

### Detalhe Sumidouro

Observação: Deve ser mantida uma distância mínima vertical entre o fundo do sumidouro e o nível máximo da superfície de aquífero de 1,5 m.

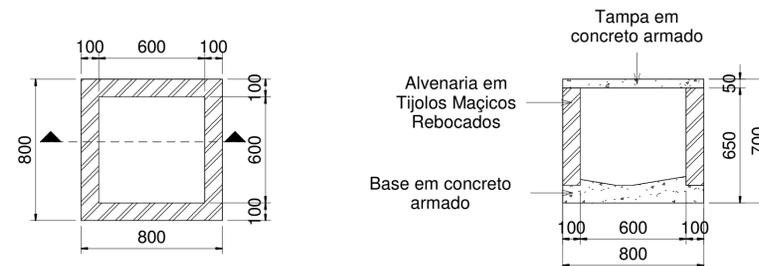

### Caixa de Inspeção

### Detalhes e Vistas



### MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação do Centro ADM	ESCALA: Como indicado
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Augusto Piccolli	DATA: 17/04/2024
CONTEÚDO: Detalhes e Vistas	Nº DO PROJETO: 5311
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Juvieli Longo Arquiteta e Urbanista	ÁREA: 716,09 m²
	PRANCHAS: HDS 02
	DESENHISTA: JUVIELI
	ARQUIVO: Reforma_CA_HDS

CAU/SC A194125-9